

LOKALIZACJA

 **ZADWORNA 40, TULISZKÓW (52.08,18.31)**



MOC SYSTEMU DC

3 kWp

LICZBA PANELI (Panel : Panel Fotowoltaiczny Mono)

10 sztuk

MOC INWERTERÓW

3 kW AC

OSZCZĘDNOŚĆ CO₂

1.16 t/rocznie

PRODUKCJA ENERGII

3133.39 kWh/rok

PROJEKT SYSTEMU

 **PILARCZYK, ZADWORNA 40 (ZADWORNA 40, TULISZKÓW)**
52.08,18.31



LICZBA PANELI (PANEL: PANEL FOTOWOLTAICZNY MONO)

10 sztuk

MOC PANELI

300 Wp

ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY RZĘDAMI

80 cm

AZYMUT

145

KĄT

45°

MOC SYSTEMU DC


3 kW DC

ZAJMOWANA POWIERZCHNIA

16.7 m²

ŚREDNIE NASŁONECZNIE DLA

ZADWORNA 40, TULISZKÓW

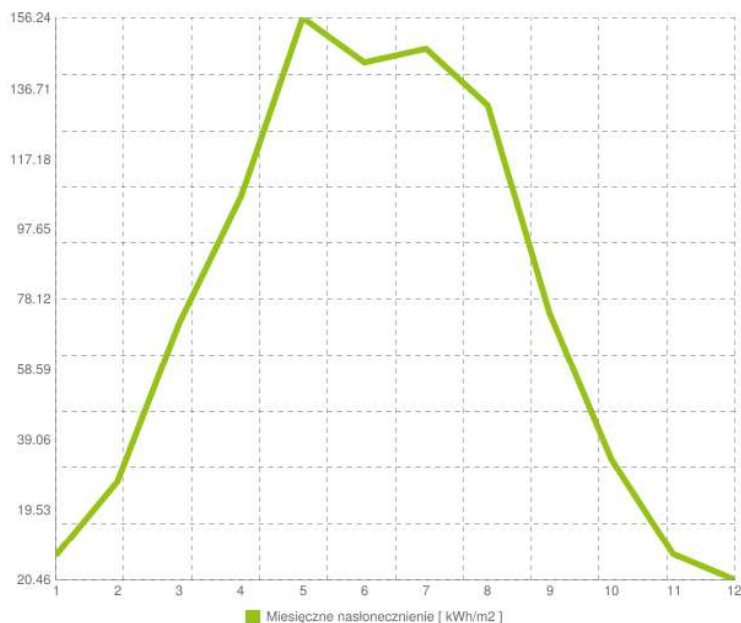

KWARTAŁ 1

153.05 kWh/m2

KWARTAŁ 2

414.84 kWh/m2

KWARTAŁ 3

368.86 kWh/m2

KWARTAŁ 4

96.76 kWh/m2

PROGNOZA PRODUKCJI NA NAJBLIŻSZE DNI W OPARCIU O PROGNOZĘ POGODY

PROJEKT INWERTERÓW



INWERTER (INWERTER
PV 3 KW)

x 1



PILARCZYK, ZADWORNA 40
PANEL (PANEL
FOTOWOLTAICZNY MONO)

x 5



PILARCZYK, ZADWORNA 40
PANEL (PANEL
FOTOWOLTAICZNY MONO)


x 5

3 kWp

DC/AC = 100 %

PRODUKCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W SYSTEMIE FOTOWOLTAICZNYM

Miesiąc	Produkcja energii	Zużycie energii
1.	100.04 kWh	250 kWh
2.	156.79 kWh	250 kWh
3.	266.6 kWh	250 kWh
4.	339.51 kWh	250 kWh
5.	439.67 kWh	250 kWh
6.	408.23 kWh	250 kWh
7.	418.29 kWh	250 kWh
8.	391.89 kWh	250 kWh
9.	265.89 kWh	250 kWh
10.	169.13 kWh	250 kWh
11.	98.1 kWh	250 kWh
12.	79.26 kWh	250 kWh

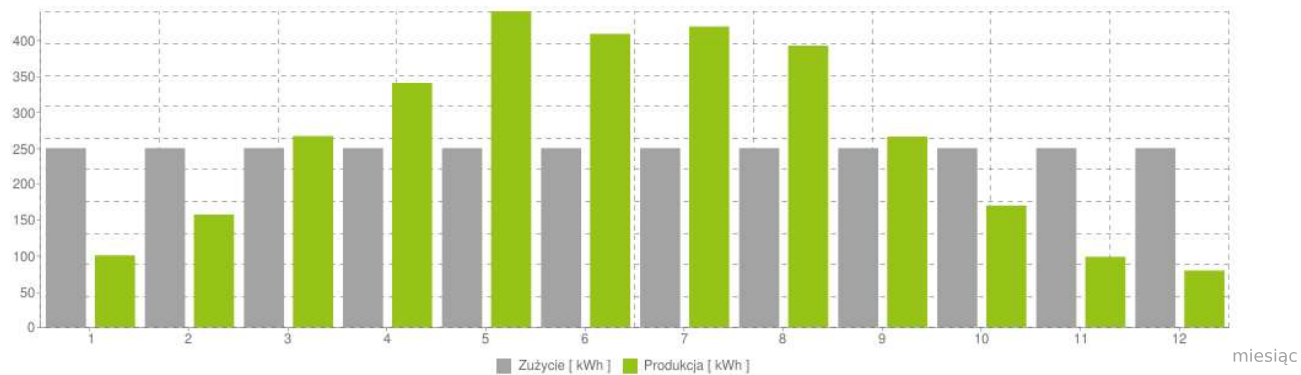

ŚRODOWISKO / UNIKNIĘTA ROCZNA EMISJA CO₂ RÓWNOWAŻNA



152

DRZEW



0.1

HA LASÓW



9.6

TYS. LITRÓW PALIWA



137.17

TYS. KM PRZEJECHANYCH

ŚRODOWISKO / OSZCZĘDNOŚCI ILOŚCIOWE



1.16

T/ROK



11.15

KG/ROK