

LOKALIZACJA

 **SARBICKO 85, 62-740 (52.05,18.29)**



MOC SYSTEMU DC

3 kWp

LICZBA PANELI (Panel : Panel Fotowoltaiczny Mono)

10 sztuk

MOC INWERTERÓW

3 kW AC

OSZCZĘDNOŚĆ CO₂

1.19 t/rocznie

PRODUKCJA ENERGII

3211.2 kWh/rok

PROJEKT SYSTEMU

 **SARBICKO 85 TULISZKÓW (SARBICKO 85, 62-740) - 52.05,18.29**



LICZBA PANELI (PANEL: PANEL FOTOWOLTAICZNY MONO)

10 sztuk

MOC PANELI

300 Wp

ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY RZĘDAMI

80 cm

AZYMUT

190

KĄT

35°

MOC SYSTEMU DC

3 kW DC

ZAJMOWANA POWIERZCHNIA

16.7 m²

ŚREDNIE NASŁONECZNIE DLA

 **SARBICKO 85, 62-740**



KWARTAŁ 1

153.05 kWh/m2

KWARTAŁ 2

414.84 kWh/m2

KWARTAŁ 3

368.86 kWh/m2

KWARTAŁ 4

96.76 kWh/m2

PROGNOZA PRODUKCJI NA NAJBLIŻSZE DNI W OPARCIU O PROGNOZĘ POGODY

PROJEKT INWERTERÓW



INWERTER (INWERTER
PV 3 KW)

x 1



SARBICKO 85 TULISZKÓW
PANEL (PANEL
FOTOWOLTAICZNY MONO)

x 5



SARBICKO 85 TULISZKÓW
PANEL (PANEL
FOTOWOLTAICZNY MONO)


x 5

3 kWp

DC/AC = 100 %

PRODUKCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W SYSTEMIE FOTOWOLTAICZNYM

Miesiąc	Produkcja energii	Zużycie energii
1.	100.75 kWh	250 kWh
2.	159.08 kWh	250 kWh
3.	271.68 kWh	250 kWh
4.	347.6 kWh	250 kWh
5.	454.64 kWh	250 kWh
6.	419.18 kWh	250 kWh
7.	430.78 kWh	250 kWh
8.	404.74 kWh	250 kWh
9.	272.29 kWh	250 kWh
10.	172.17 kWh	250 kWh
11.	98.92 kWh	250 kWh
12.	79.38 kWh	250 kWh

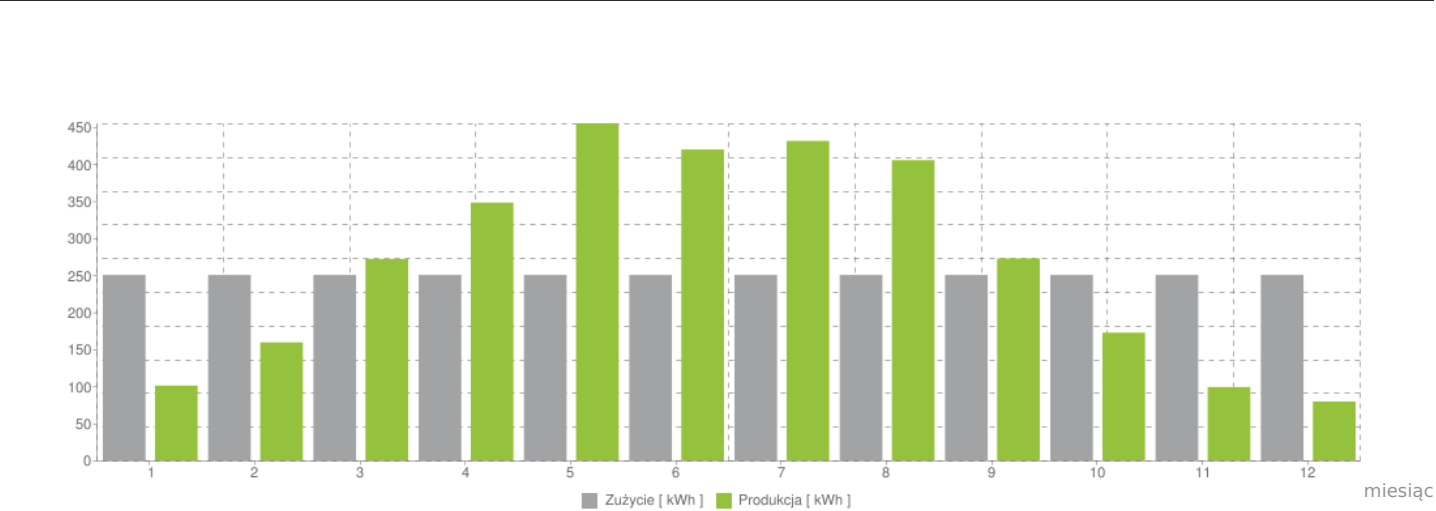

ŚRODOWISKO / UNIKNIĘTA ROCZNA EMISJA CO2 RÓWNOWAŻNA



156

DRZEW



0.1

HA LASÓW



9.84

TYS. LITRÓW PALIWA



140.58

TYS. KM PRZEJECHANYCH

ŚRODOWISKO / OSZCZĘDNOŚCI ILOŚCIOWE



1.19

T/ROK



11.43

KG/ROK