

LOKALIZACJA

 **KS. ROGOZIŃSKIEGO 20, 62-740 TULISZKÓW, POLSKA**
(52.07,18.3)



MOC SYSTEMU DC

3 kWp

LICZBA PANELI (Panel : Panel Fotowoltaiczny Mono)

10 sztuk

MOC INWERTERÓW

3 kW AC

OSZCZĘDNOŚĆ CO₂

1.21 t/rocznie

PRODUKCJA ENERGII

3252.84 kWh/rok

PROJEKT SYSTEMU

 **ROGOZIŃSKIEGO 20 (KS. ROGOZIŃSKIEGO 20, 62-740 TULISZKÓW, POLSKA) - 52.07,18.3**



LICZBA PANELI (PANEL: PANEL FOTOWOLTAICZNY MONO)

10 sztuk

MOC PANELI

300 Wp

ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY RZĘDAMI

3 cm

AZYMUT

164

KĄT

15°

MOC SYSTEMU DC


3 kW DC

ZAJMOWANA POWIERZCHNIA

16.7 m²

ŚREDNIE NASŁONECZNIE DLA

 KS. ROGOZIŃSKIEGO 20, 62-740 TULISZKÓW, POLSKA

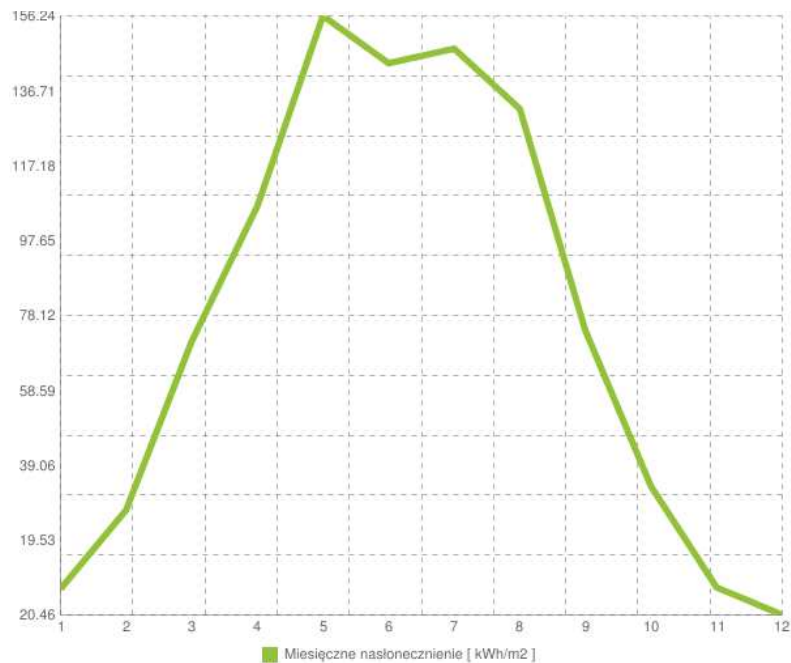

KWARTAŁ 1

153.05 kWh/m2

KWARTAŁ 2

414.84 kWh/m2

KWARTAŁ 3

368.86 kWh/m2

KWARTAŁ 4

96.76 kWh/m2

PROGNOZA PRODUKCJI NA NAJBLIŻSZE DNI W OPARCIU O PROGNOZĘ POGODY

PROJEKT INWERTERÓW



INWERTER (INWERTER
PV 3 KW)

x 1



ROGOZIŃSKIEGO 20 PANEL
(PANEL FOTOWOLTAICZNY
MONO)

x 5



ROGOZIŃSKIEGO 20 PANEL
(PANEL FOTOWOLTAICZNY
MONO)


x 5

3 kWp

DC/AC = 100 %

PRODUKCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W SYSTEMIE FOTOWOLTAICZNYM

Miesiąc	Produkcja energii	Zużycie energii
1.	97.91 kWh	400 kWh
2.	156.25 kWh	400 kWh
3.	270.93 kWh	400 kWh
4.	352.06 kWh	400 kWh
5.	468.56 kWh	400 kWh
6.	431.31 kWh	400 kWh
7.	443.6 kWh	400 kWh
8.	414.47 kWh	400 kWh
9.	273.9 kWh	400 kWh
10.	170.48 kWh	400 kWh
11.	96.59 kWh	400 kWh
12.	76.78 kWh	400 kWh

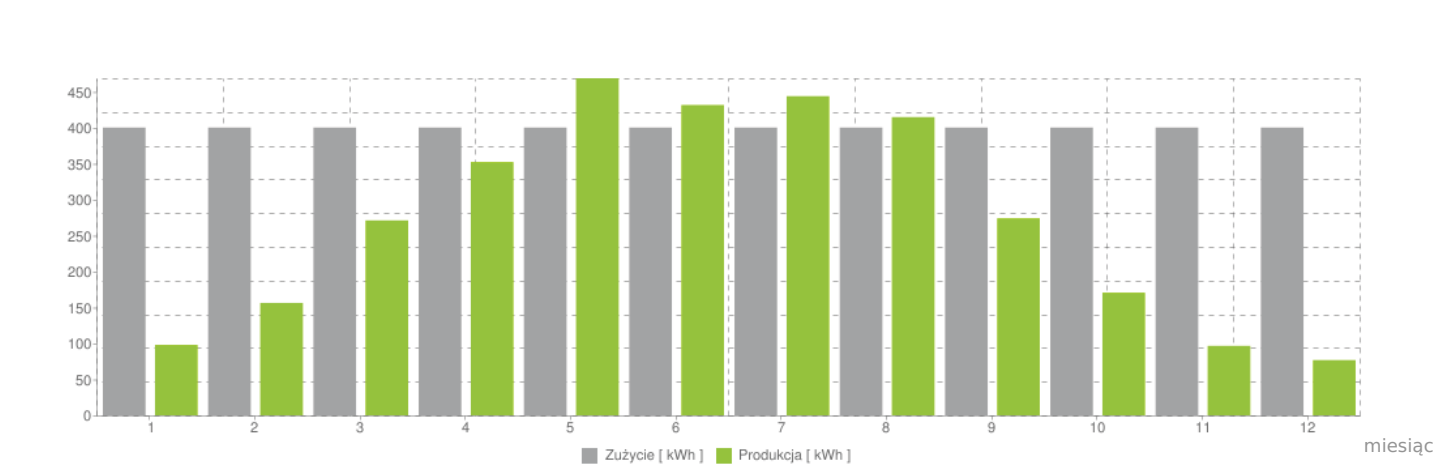

ŚRODOWISKO / UNIKNIĘTA ROCZNA EMISJA CO2 RÓWNOWAŻNA



158

DRZEW



0.11

HA LASÓW



9.97

TYS. LITRÓW PALIWA



142.4

TYS. KM PRZEJECHANYCH

ŚRODOWISKO / OSZCZĘDNOŚCI ILOŚCIOWE



1.21

T/ROK



11.58

KG/ROK