

LOKALIZACJA

📍 ŁYSEK 73, 62-619 (52.43,18.51)



MOC SYSTEMU DC

3 kWp

LICZBA PANELI (Panel : Panel Fotowoltaiczny Mono)

10 sztuk

MOC INWERTERÓW

3 kW AC

OSZCZĘDNOŚĆ CO₂


1.16 t/rocznie

PRODUKCJA ENERGII

3135.76 kWh/rok

PROJEKT SYSTEMU

📍 ŁYSEK 73 (ŁYSEK 73, 62-619) - 52.43,18.51

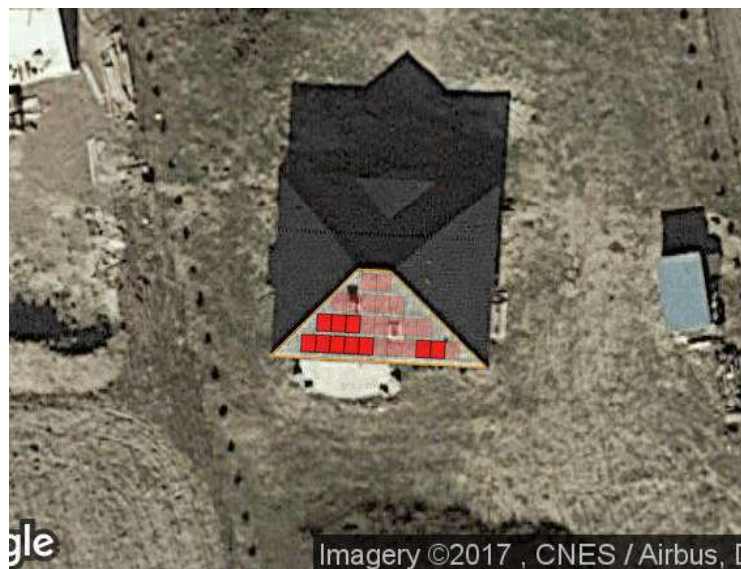

LICZBA PANELI (PANEL: PANEL FOTOWOLTAICZNY MONO)

10 sztuk

MOC PANELI

300 Wp

ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY RZĘDAMI

30 cm

AZYMUT

183

KĄT

45°

MOC SYSTEMU DC


3 kW DC

ZAJMOWANA POWIERZCHNIA

16.7 m²

ŚREDNIE NASŁONECZNIE DLA

 ŁYSEK 73, 62-619

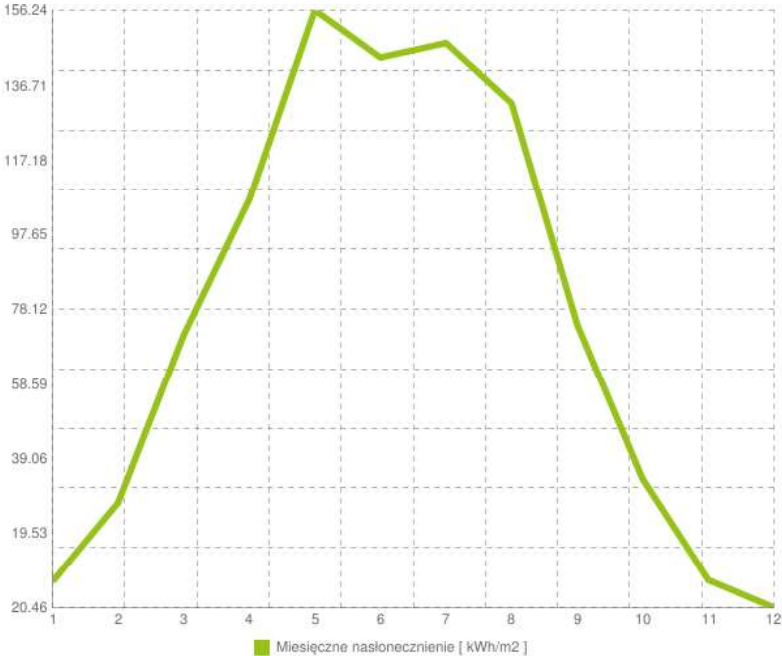

KWARTAŁ 1

153.05 kWh/m2

KWARTAŁ 2

414.84 kWh/m2

KWARTAŁ 3

368.86 kWh/m2

KWARTAŁ 4

96.76 kWh/m2

PROGNOZA PRODUKCJI NA NAJBLIŻSZE DNI W OPARCIU O PROGNOZĘ POGODY

PROJEKT INWERTERÓW



INWERTER (INWERTER
PV 3 KW)

x 1



ŁYSEK 73 PANEL (PANEL
FOTOWOLTAICZNY MONO)

x 5



ŁYSEK 73 PANEL (PANEL
FOTOWOLTAICZNY MONO)


x 5

3 kWp

DC/AC = 100 %

PRODUKCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W SYSTEMIE FOTOWOLTAICZNYM

Miesiąc	Produkcja energii	Zużycie energii
1.	100.26 kWh	525 kWh
2.	156.99 kWh	525 kWh
3.	266.77 kWh	525 kWh
4.	339.68 kWh	525 kWh
5.	439.92 kWh	525 kWh
6.	408.45 kWh	525 kWh
7.	418.52 kWh	525 kWh
8.	392.1 kWh	525 kWh
9.	266.03 kWh	525 kWh
10.	169.29 kWh	525 kWh
11.	98.27 kWh	525 kWh
12.	79.47 kWh	525 kWh

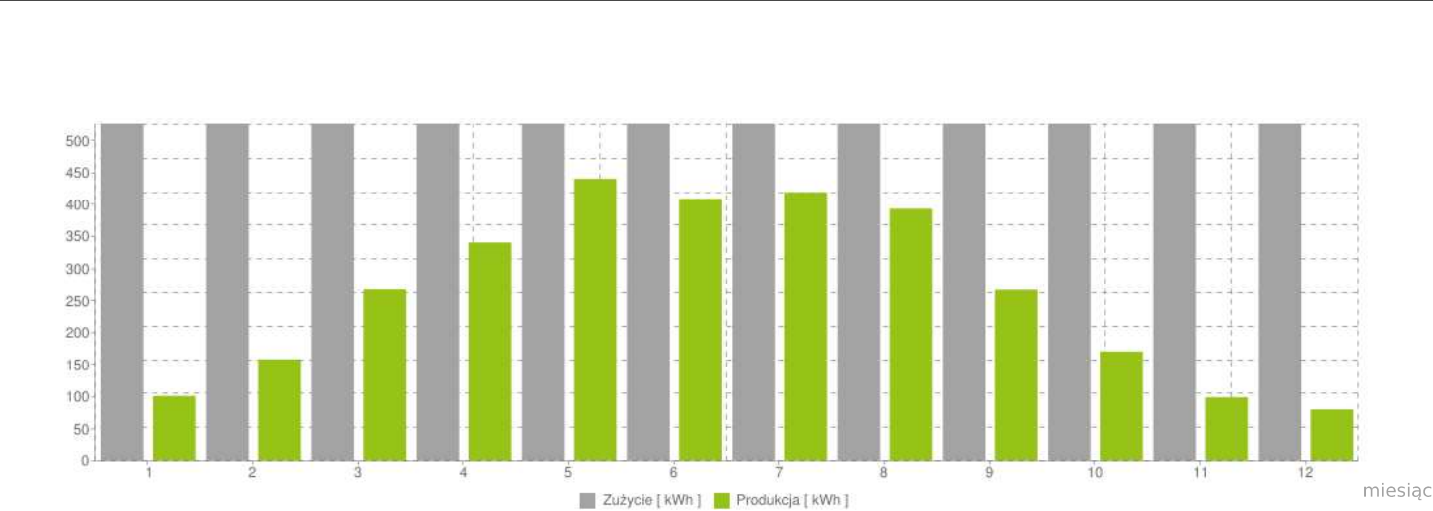

ŚRODOWISKO / UNIKNIĘTA ROCZNA EMISJA CO2 RÓWNOWAŻNA



152
DRZEW



0.1
HA LASÓW



9.61
TYS. LITRÓW PALIWA



137.28
TYS. KM PRZEJECHANYCH

ŚRODOWISKO / OSZCZĘDNOŚCI ILOŚCIOWE



1.16
T/ROK



11.16
KG/ROK