

LOKALIZACJA

KAWNICE-OSADA 93, 62-590 KAWNICE, POLSKA (52.24,18.16)



MOC SYSTEMU DC

2.1 kWp

LICZBA PANELI (Panel : Panel Fotowoltaiczny Mono)

7 sztuk

MOC INWERTERÓW

2.1 kW AC

OSZCZĘDNOŚĆ CO₂

0.81 t/rocznie

PRODUKCJA ENERGII

2179.41 kWh/rok

PROJEKT SYSTEMU

DACH BUDYNKU GOSPODARCZEGO (KAWNICE-OSADA 93, 62-590 KAWNICE, POLSKA) - 52.24,18.16



LICZBA PANELI (PANEL: PANEL FOTOWOLTAICZNY MONO)

7 sztuk

MOC PANELI

300 Wp

ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY RZĘDAMI

6 cm

AZYMUT

20

KĄT

0°

MOC SYSTEMU DC


2.1 kW DC

ZAJMOWANA POWIERZCHNIA

11.69 m²

ŚREDNIE NASŁONECZNIE DLA

 **KAWNICE-OSADA 93, 62-590 KAWNICE, POLSKA**

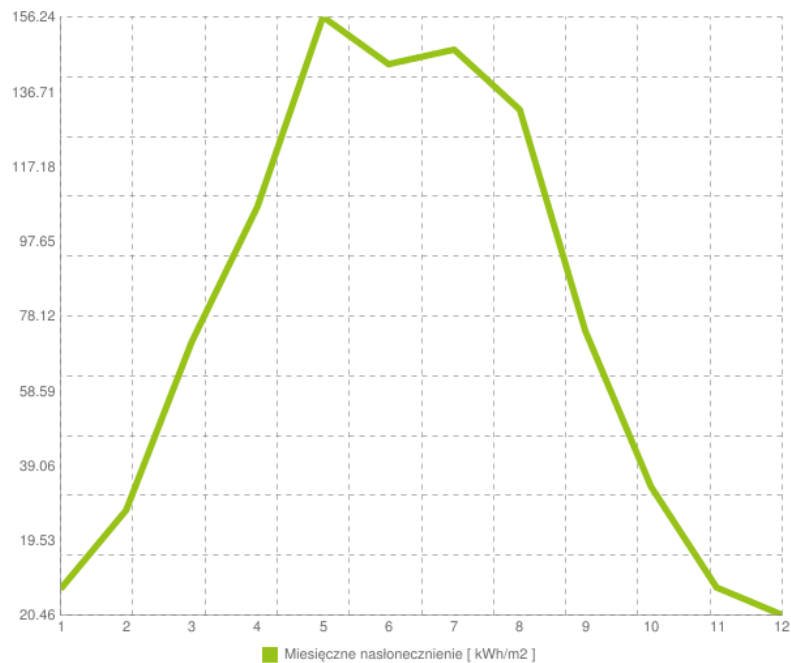

KWARTAŁ 1

153.05 kWh/m2

KWARTAŁ 2

414.84 kWh/m2

KWARTAŁ 3

368.86 kWh/m2

KWARTAŁ 4

96.76 kWh/m2

PROGNOZA PRODUKCJI NA NAJBLIŻSZE DNI W OPARCIU O PROGNOZĘ POGODY

PROJEKT INWERTERÓW



INWERTER (INWERTER
PV 2,1 KW)

x 1



DACH BUDYNKU
GOSPODARCZEGO PANEL (
PANEL FOTOWOLTAICZNY
MONO)


x 7

2.1 kWp

DC/AC = 100 %

PRODUKCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W SYSTEMIE FOTOWOLTAICZNYM

Miesiąc	Produkcja energii	Zużycie energii
1.	56.75 kWh	200 kWh
2.	94.53 kWh	200 kWh
3.	174.66 kWh	200 kWh
4.	238.07 kWh	200 kWh
5.	326.66 kWh	200 kWh
6.	305.48 kWh	200 kWh
7.	312.18 kWh	200 kWh
8.	283.45 kWh	200 kWh
9.	179.84 kWh	200 kWh
10.	106.11 kWh	200 kWh
11.	57.51 kWh	200 kWh
12.	44.17 kWh	200 kWh

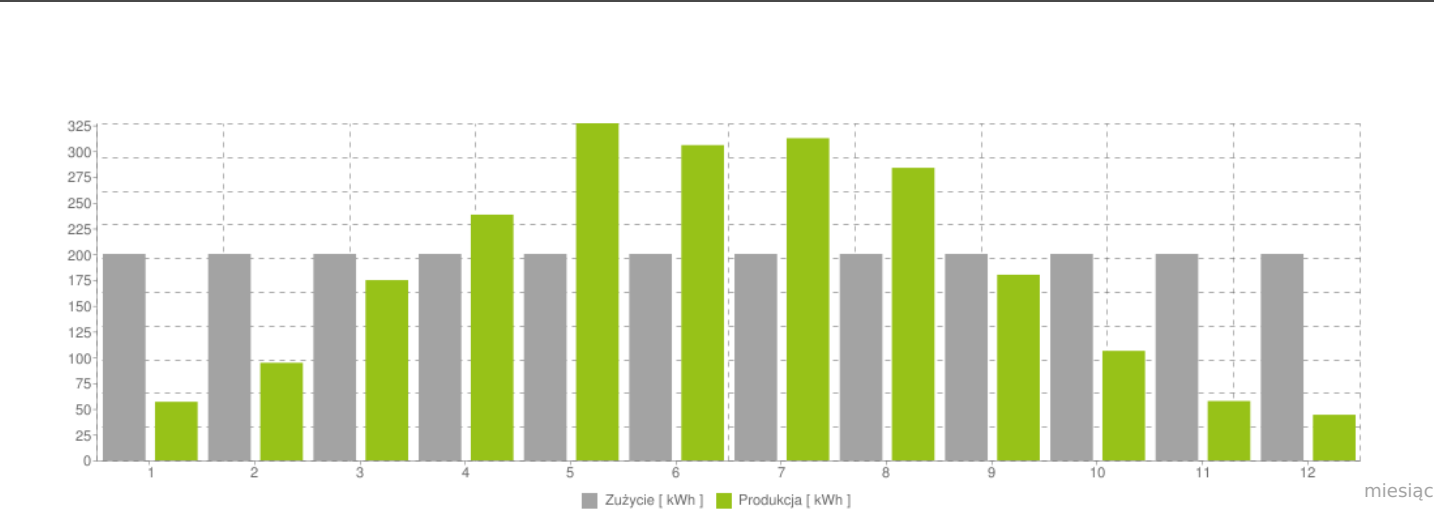

ŚRODOWISKO / UNIKNIĘTA ROCZNA EMISJA CO2 RÓWNOWAŻNA



106

DRZEW




0.07

HA LASÓW



6.68

TYS. LITRÓW PALIWA



95.41

TYS. KM PRZEJECHANYCH

ŚRODOWISKO / OSZCZĘDNOŚCI ILOŚCIOWE



0.81

T/ROK



7.76

KG/ROK